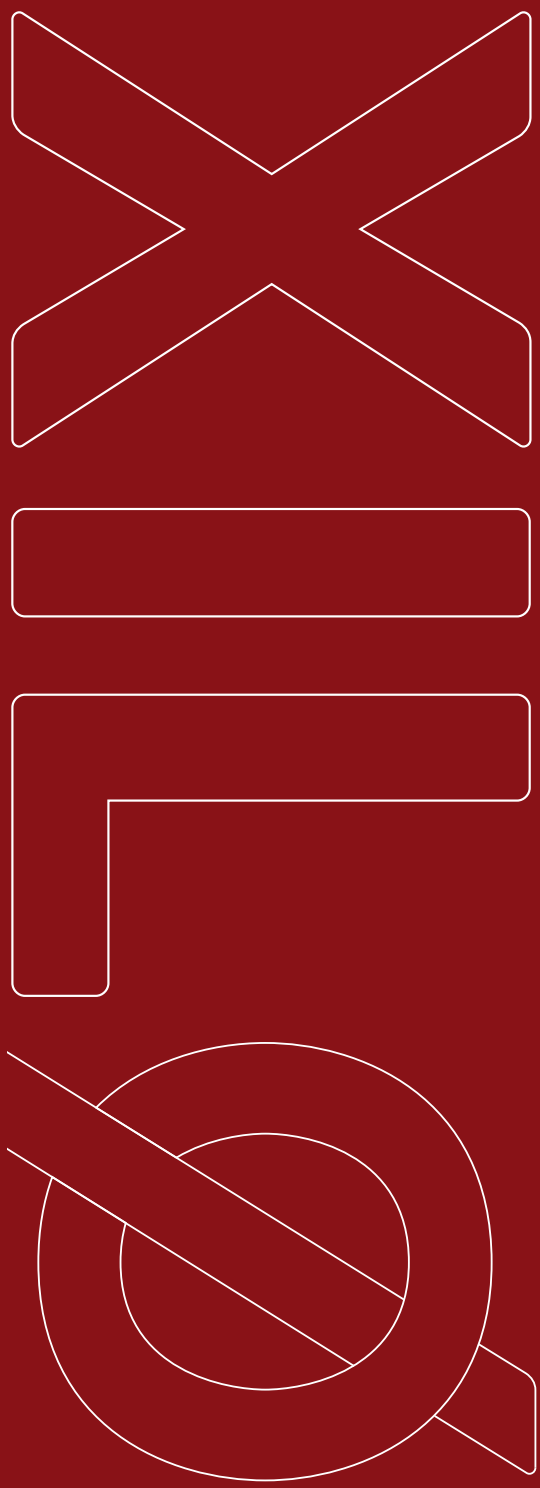

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ XILO HEAT ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

XILØ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://www.xilo.nt-rt.ru/ || эл. почта: xoi@nt-rt.ru

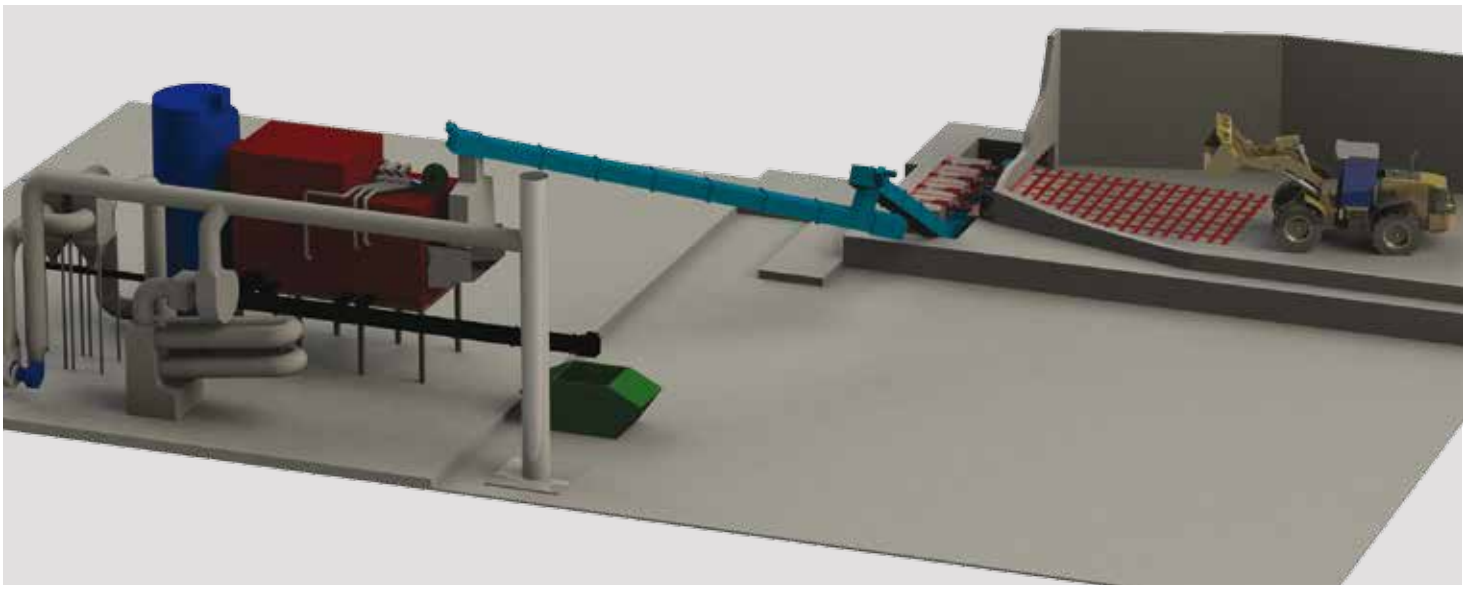

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ *XILO HEAT*

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Хозяйство складирования топлива и его подачи в топку
- Котел
- Конденсационный экономайзер дымовых газов
- Дымовая труба
- Топка
- Система очистки продуктов сгорания
- Система удаления золы
- Система управления

Производимый в водогрейных котельных продукт – горячая вода – может быть использован как для отопления помещений, так и для подготовки горячей воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень эффективности: 8000 рабочих часов в год.
- Гарантия стабильных параметров за счет полностью автоматизированной системы.
- Обеспечение более быстрой и простой реализации проекта благодаря надежным стандартизованным решениям.
- Соответствие возводимых установок самым высоким требованиям охраны окружающей среды.
- Низкие эксплуатационные расходы.
- Ремонтно-эксплуатационное обслуживание.

Характеристики	Единицы	Значения
Возможная мощность топки (котла)	МВт	0,5–50
Диапазон нагрузки	%	30–100
Рабочая температура воды	°C	До 200
Рабочее давление воды	бар	До 16
Общий коэффициент полезного действия котельной в зависимости от топлива	%	> 109
NOx (за котлом, при содержании азота в топливе до 0,5)	мг/Нм^3	< 400
CO (за котлом)	мг/Нм^3	< 200
Твердые частицы (в трубу)	мг/Нм^3	< 50

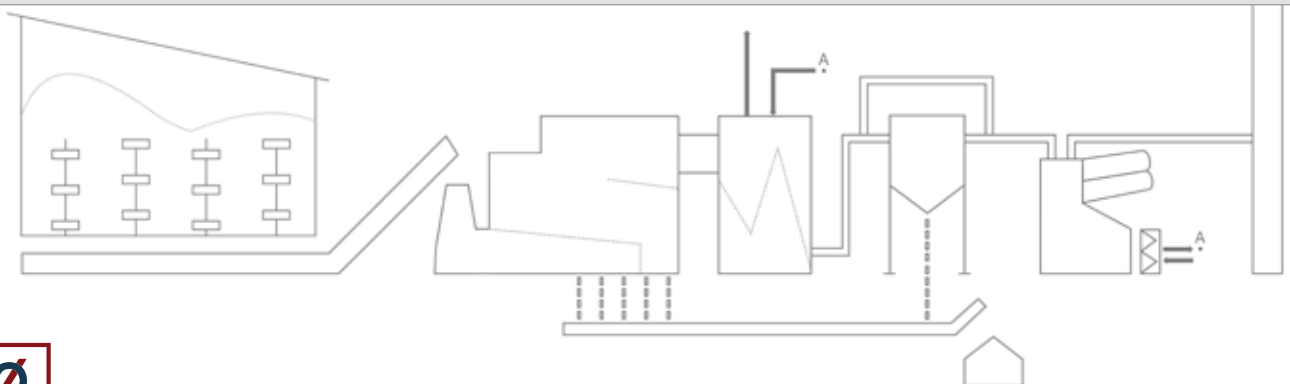

XILØ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://www.xilo.nt-rt.ru/ || эл. почта: xoi@nt-rt.ru